


BYRNE

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA POWER DATA CENTER (PDC)


Instale la conexión de datos como se describe en las instrucciones de instalación incluidas con los adaptadores de datos, BE01421

NOTA: El accesorio se entrega ensamblado, para instalarse debe separar la base de la carcasa. Para ello, presione la parte baja de la carcasa.

Para instalar BE01454:

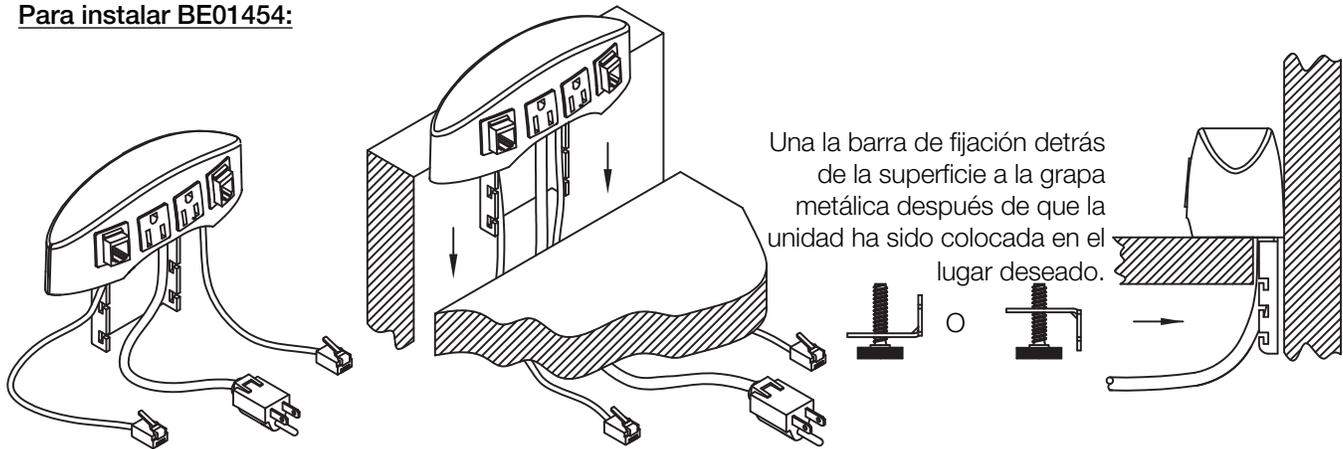

Para instalar BE01453:

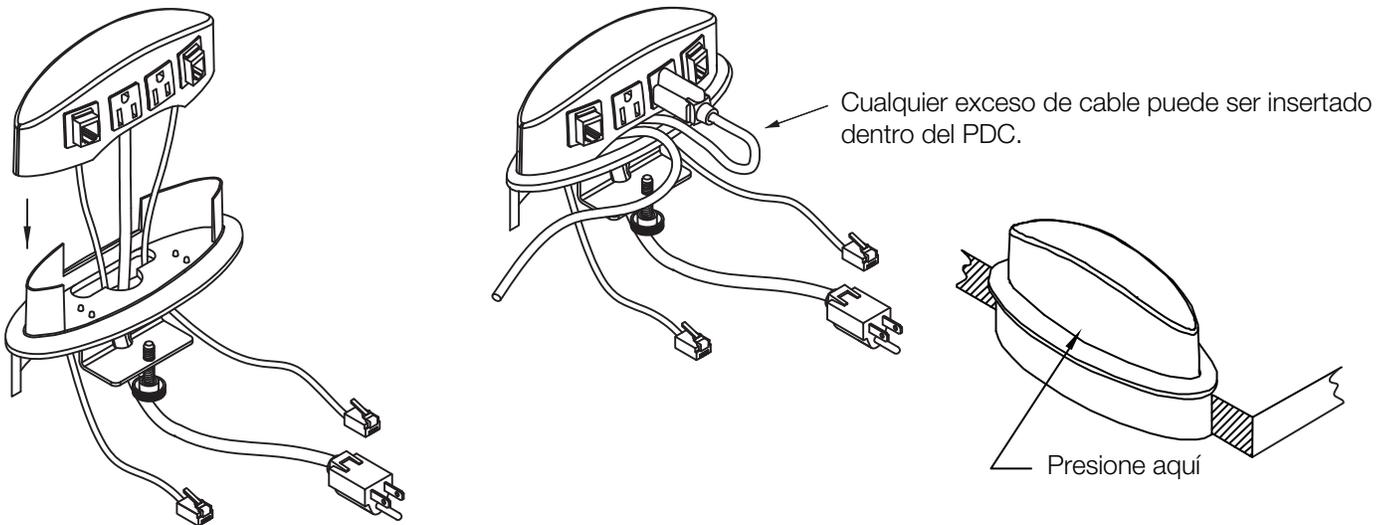

Inserte los cables de energía y comunicación a través de la base del PDC.

Introduzca a presión la carcasa del PDC a la base.

Deslice el PDC en la superficie.

Ajuste hasta asegurar el PDC.

